



FFHH Technik

Unterverteilung FFHH

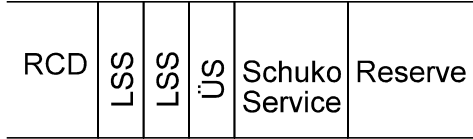

Ethernetkabel zum Mast

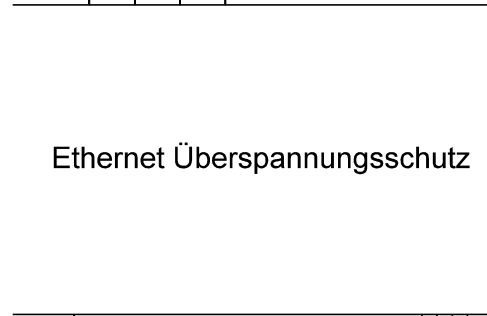

19" Rack

Patchfeld

Switch

Kernrouter

Reserve

Stromversorgung


3x4mm<sup>2</sup> (min)

1x4mm<sup>2</sup>

3x1,5mm<sup>2</sup>

13.OG

Unterverteilung 13.OG

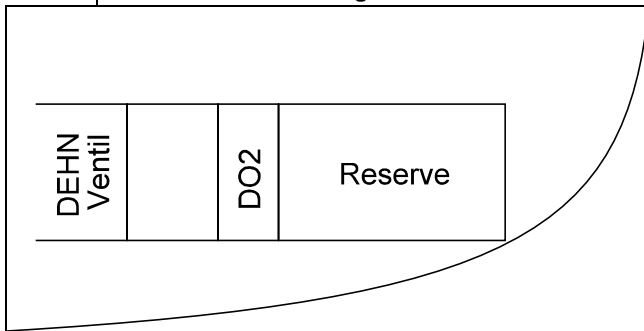

Änderungen

Datum

Name

Bezeichnung

Blatt

Datum

Name

gez.:

23.09.2015

K.- A. Martens

Anlagenschema Neuenfelder Straße 19 (Haus E, 13.OG)

1

gepr.:

Zeichnungs-Nr.:

von

Norm:

2